

活動主題：定期更換相關設備及水質檢驗合格紀錄

活動地點：健康中心



定期更換飲用水相關設備



定期更換飲用水相關設備



定期更換飲用水相關設備

| | | | | |
|----------|------|--------------|-----------|-----|
| 檢驗項目 | 檢驗標準 | 檢驗方法 | 單位 | 備註 |
| 1. 大腸桿菌群 | ≦4 | NDA 1121.140 | CFU/100ml | 無異常 |

| | | | | |
|--------------|-------|------|----|----|
| 檢驗項目 | 檢驗標準 | 檢驗方法 | 單位 | 備註 |
| pH值 | 6~9 | + | + | + |
| 水溫(°C) | 5~15 | + | + | + |
| 導電率(µmho/cm) | ≦1500 | + | + | + |
| 自由氯餘量(mg/L) | ≧0.2 | + | + | + |
| DO(飽和%) | ≧95 | + | + | + |

水質檢驗合格紀錄

| | | | | |
|----------|------|--------------|-----------|-----|
| 檢驗項目 | 檢驗標準 | 檢驗方法 | 單位 | 備註 |
| 1. 大腸桿菌群 | ≦4 | NDA 1121.140 | CFU/100ml | 無異常 |


| | | | | |
|--------------|-------|------|----|----|
| 檢驗項目 | 檢驗標準 | 檢驗方法 | 單位 | 備註 |
| pH值 | 6~9 | + | + | + |
| 水溫(°C) | 5~15 | + | + | + |
| 導電率(µmho/cm) | ≦1500 | + | + | + |
| 自由氯餘量(mg/L) | ≧0.2 | + | + | + |
| DO(飽和%) | ≧95 | + | + | + |

水質檢驗合格紀錄

| | | | | |
|----------|------|--------------|-----------|-----|
| 檢驗項目 | 檢驗標準 | 檢驗方法 | 單位 | 備註 |
| 1. 大腸桿菌群 | ≦4 | NDA 1121.140 | CFU/100ml | 無異常 |



| | | | | |
|--------------|-------|------|----|----|
| 檢驗項目 | 檢驗標準 | 檢驗方法 | 單位 | 備註 |
| pH值 | 6~9 | + | + | + |
| 水溫(°C) | 5~15 | + | + | + |
| 導電率(µmho/cm) | ≦1500 | + | + | + |
| 自由氯餘量(mg/L) | ≧0.2 | + | + | + |
| DO(飽和%) | ≧95 | + | + | + |

水質檢驗合格紀錄

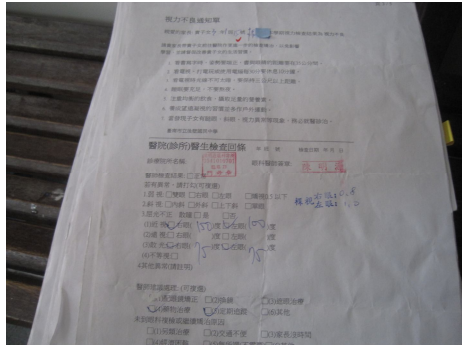



每項檢查結果均能通知家長（視力檢查異常家長通知單）

檢查結果異常之學生均追蹤就醫狀況或轉介就醫（視力檢查異常學生就醫醫師診斷回單）

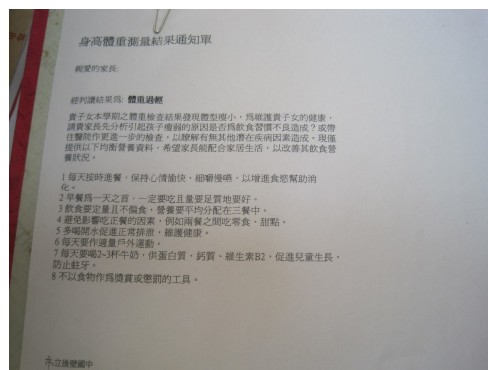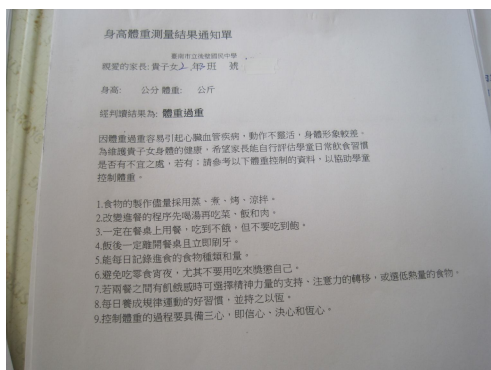

每學期均能依規定完成各項例行性檢查工作（身高體重測量體重過重學生家長通知單）

每學期均能依規定完成各項例行性檢查工作（身高體重測量體重過輕學生家長通知單）

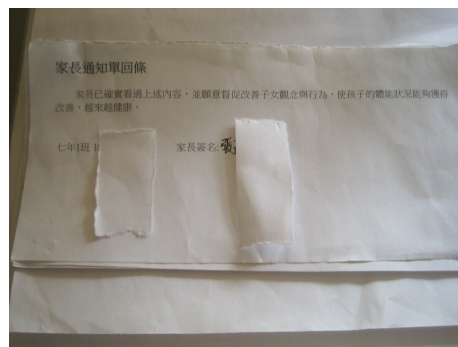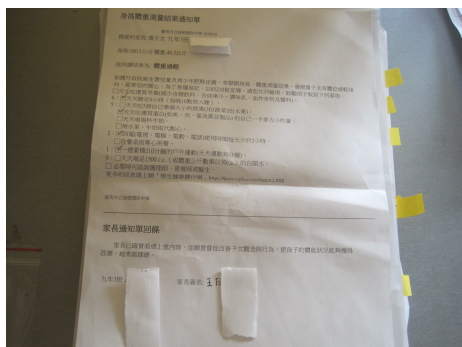

每學期均能依規定完成各項例行性檢查工作（身高體重測量體重過輕學生家長通知單）

每學期均能依規定完成各項例行性檢查工作（身高體重測量體重過重學生家長通知單回單）

檢查結果異常之學生均追蹤就醫狀況或轉介就醫（骨科檢查異常學生就醫醫師診斷回單）

檢查結果異常之學生均追蹤就醫狀況或轉介就醫（骨科檢查異常學生就醫醫師診斷回單）

檢查結果異常之學生均追蹤就醫狀況或轉介就醫（泌尿科檢查異常學生就醫醫師診斷回單）

檢查結果異常之學生均追蹤就醫狀況或轉介就醫（泌尿科檢查異常學生就醫醫師診斷回單）

每項檢查結果均能通知家長（心臟科檢查異常醫療轉介家長通知單及就診回單）

每項檢查結果均能通知家長（心臟科檢查異常醫療轉介家長通知單及就診回單）